7. Electrical connection


The control panel must be electrically disconnected / isolated prior to installation.

The control panel should be mounted 1.5 metres above floor level in a location with good air circulation.

The panel must not be mounted near any heat sources e.g. lighting, air vents, windows or doors.

The electrical installation may only be carried out by an appropriately qualified person in accordance with the current Rules and Regulations in force.

This appliance must be earthed.

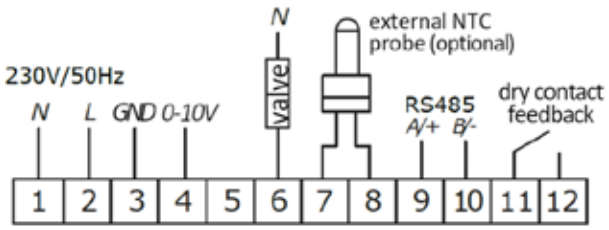

7. Elektrischer Anschluss


Das Bedienfeld muss vor der Installation elektrisch getrennt/isoliert werden.

Das Bedienfeld sollte 1,5 Meter über dem Boden an einem Ort mit guter Luftzirkulation angebracht werden.

Das Bedienfeld darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Beleuchtung, Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen angebracht werden.

Die elektrische Installation darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften und Bestimmungen durchgeführt werden.

Dieses Gerät muss geerdet werden.

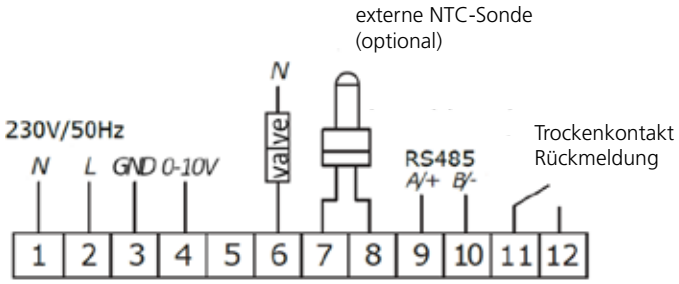

7. Conexión eléctrica

El panel de control debe desconectarse/aislarse eléctricamente antes de la instalación.

El panel de control debe montarse a 1,5 metros por encima del nivel del suelo, en un lugar con buena circulación de aire.

El panel no debe montarse cerca de fuentes de calor, como iluminación, rejillas de ventilación, ventanas o puertas.

La instalación eléctrica solo puede ser realizada por una persona debidamente cualificada, de acuerdo con la normativa y los reglamentos vigentes.

Este aparato debe estar conectado a tierra.

